




[illegible]

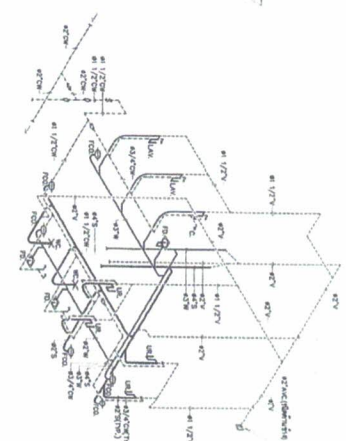

ไฮโดรเมตริกกระบวนการศึกษาภาคท้องถิ่นน้ำ WC-5




แปลมาจากภาษาอังกฤษ




ใบโคมระย้ากระสวยขนาดใหญ่ WC-6


15

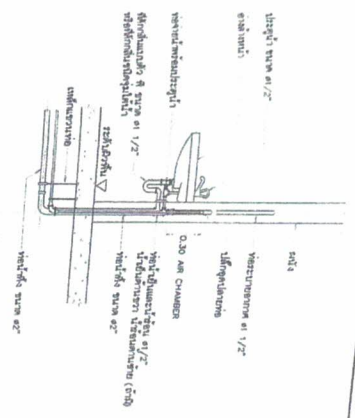


ถังน้ำ (AV)

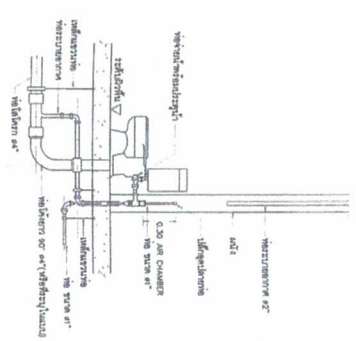


ถังน้ำ (FLUSH TANK)

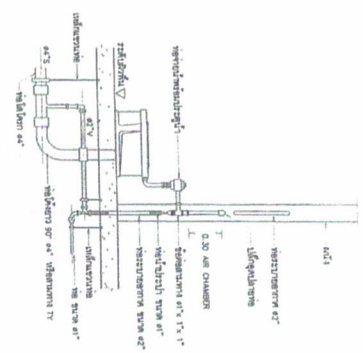


ถังน้ำ (FLUSH VALVE)

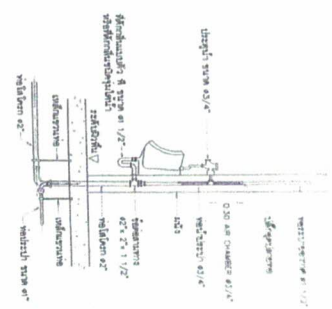


ถังน้ำ (UR)



ถังน้ำ (AV)



ถังน้ำ (AV)



ถังน้ำ (AV)




ถังน้ำ (AV)




ถังน้ำ (AV)




ถังน้ำ (AV)

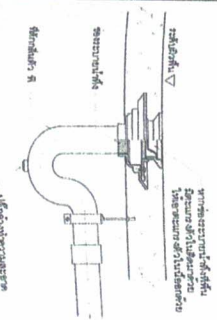


ถังน้ำ (AV)

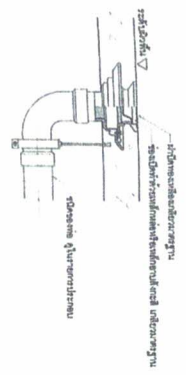

ถังน้ำ (AV)

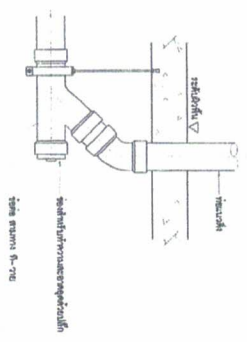


ถังน้ำ (AV)



ถังน้ำ (AV)

การแก้ไขการแก้ไข 1. การแก้ไขการแก้ไข 2. การแก้ไขการแก้ไข 3. การแก้ไขการแก้ไข 4. การแก้ไขการแก้ไข 5. การแก้ไขการแก้ไข 6. การแก้ไขการแก้ไข 7. การแก้ไขการแก้ไข 8. การแก้ไขการแก้ไข 9. การแก้ไขการแก้ไข 10. การแก้ไขการแก้ไข 11. การแก้ไขการแก้ไข 12. การแก้ไขการแก้ไข		1. การแก้ไขการแก้ไข 2. การแก้ไขการแก้ไข 3. การแก้ไขการแก้ไข 4. การแก้ไขการแก้ไข 5. การแก้ไขการแก้ไข 6. การแก้ไขการแก้ไข 7. การแก้ไขการแก้ไข 8. การแก้ไขการแก้ไข 9. การแก้ไขการแก้ไข 10. การแก้ไขการแก้ไข 11. การแก้ไขการแก้ไข 12. การแก้ไขการแก้ไข
--	--	---

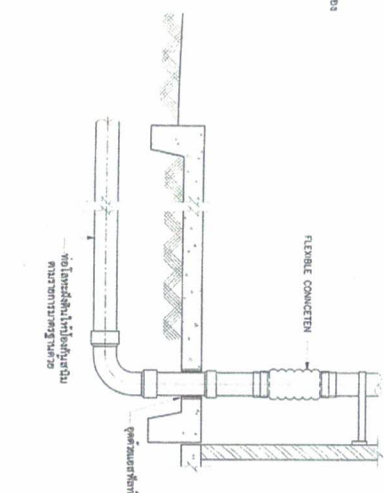

การยึดข้อได้พื้น

(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ผลาญเวลา หากไม่มีการวางแผนให้ดีก่อนมือถึงโต๊ะทำงาน ในที่สุดงานทั้งด้านแผน



exam questions	answers
1. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
2. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
3. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
4. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
5. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
6. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
7. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
8. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
9. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure
10. What is the purpose of the following test?	to check the strength of the structure

ຂໍ້ຂັດຂວາງລະຫວ່າງໂມງ (ລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ)												
ເວລາ ເຮັດວຽກ (໕໑)	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ	ໂອກາດ ທີ່ຈະ ຢຸດ ຢ້ານ
໑ (1/2)	2.4	2.0	1.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
20 (3/4)	3.0	2.4	1.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
30 (1/4)	3.5	2.4	1.8	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
40 (1/2)	3.8	3.0	1.8	1.3	1.8	0.8	-	-	-	-	-	-
50 (2/3)	3.6	3.0	1.8	1.3	1.8	0.8	-	-	-	-	-	-
60 (2/2)	4.5	3.0	1.8	1.3	1.8	0.8	-	-	-	-	-	-
70 (3/4)	4.5	3.6	2.4	2.0	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
80 (1/4)	4.5	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
90 (1/2)	4.5	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
100 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
110 (1/2)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
120 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
130 (1/2)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
140 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
150 (1/2)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
160 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
170 (1/2)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
180 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
190 (1/2)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-
200 (3/4)	4.8	4.0	2.4	2.4	2.4	1.0	-	-	-	-	-	-

จะกระหว่งหว่างที่ติดท่อ ขั้วบนขั้วล่างหรือที่รองรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน

ศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ

ปัญหาของหลักเกณฑ์ในการประเมิน

จำนวนข้อ ที่เลือก (1 ข้อ)	จำนวนข้อที่ถูกต้อง (1 ข้อ)
15 - 40 (1/2 - 1 1/2)	9
50 - 80 (2 - 3)	12
100 - 150 (4 - 6)	15
200 - 300 (8 - 12)	25

Conclusions

- 1) វិធានការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាថា ការប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺស្មើគ្នា
- 2) ប្រសិនបើមានការរំលោភបំពាន ឬមានការបំពានច្បាប់ គ្រប់គ្រងនឹងត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
- 3) ប្រសិនបើមានការរំលោភបំពាន ឬមានការបំពានច្បាប់ គ្រប់គ្រងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
- 4) ប្រសិនបើមានការរំលោភបំពាន ឬមានការបំពានច្បាប់ គ្រប់គ្រងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត

[illegible]



- | | |
|----------------|------|
| දැක්වූ $n - n$ | 1:10 |
|----------------|------|

५

លេខសម្គាល់	២០២០
ឈ្មោះ	លោក ហ៊ុន សែន

[illegible]

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

[illegible]

การเผยแพร่วิธีการและผังเมือง
สำนักงานวิศวกรรมโยธา

[illegible]



15

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และยังมีการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

STANDARD	-	INSTRUMENT EE 6202
DATE OF TEST	27/11/2011	

Имя	Иванов	Фамилия	Иванов
Номер	DP00347	Страна	12

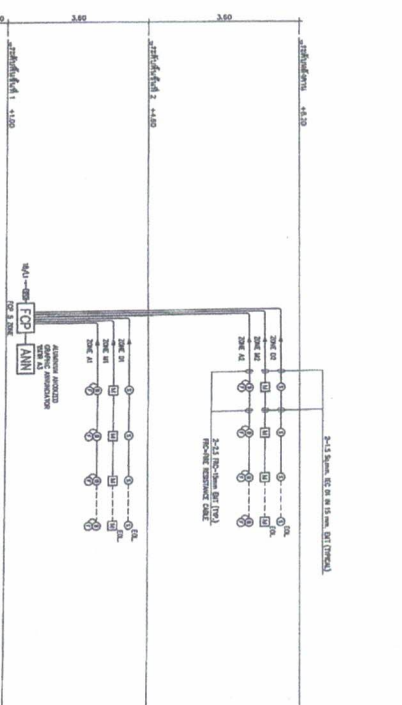
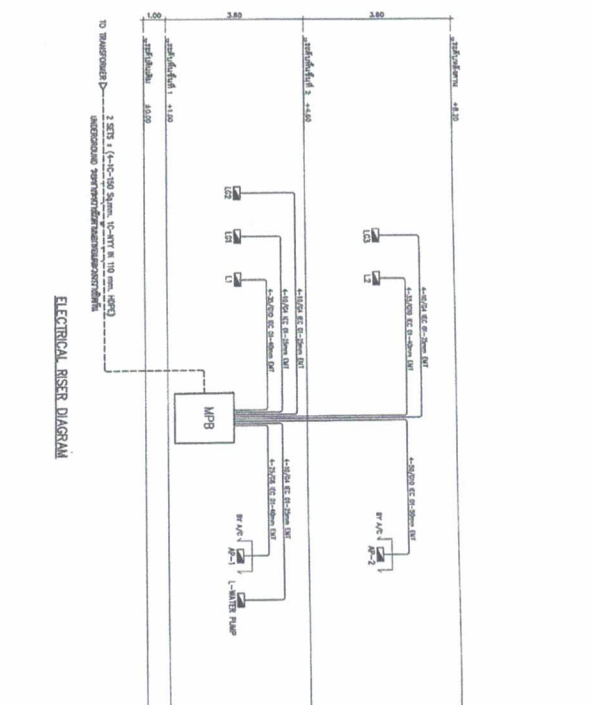


- [illegible]

[illegible]

The image contains two architectural drawings of a television studio. The top drawing is a plan view of a rectangular studio with dimensions 4.00m by 4.00m. It shows a central area with a table and chairs, and a smaller area labeled 'LTD SMART TV' with a screen. The bottom drawing is a side elevation showing the studio's profile with a stage, a large screen, and a camera crane. It includes labels for 'LTD SMART TV', 'LTD SMART TV', and 'LTD SMART TV'. The drawings are labeled with letters A through F and numbers 1 through 12.



[illegible]

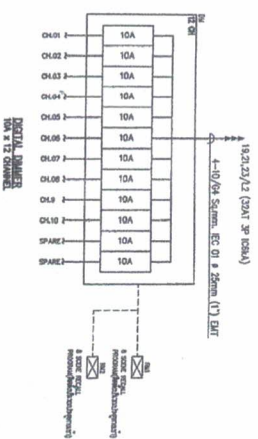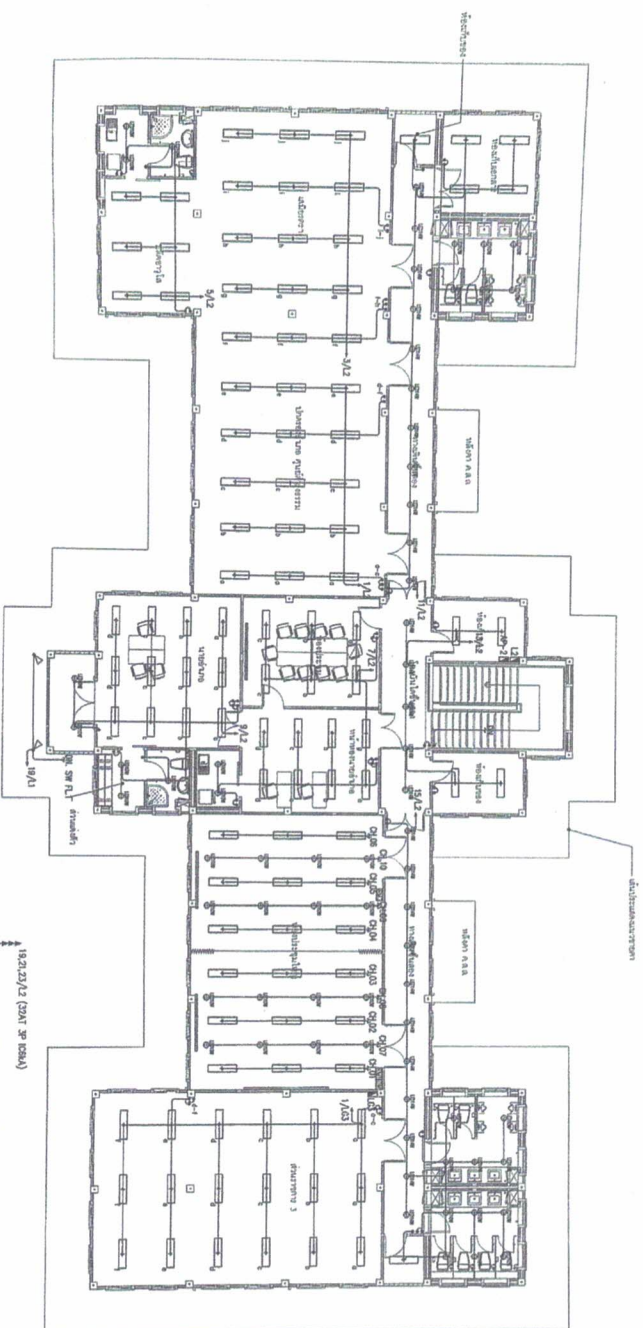

ແປສະໂລກນີ້ໄປສູ່ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາອື່ນ ຫຼັກ 2 ຄັ້ງ 1:100

[illegible]



[illegible]

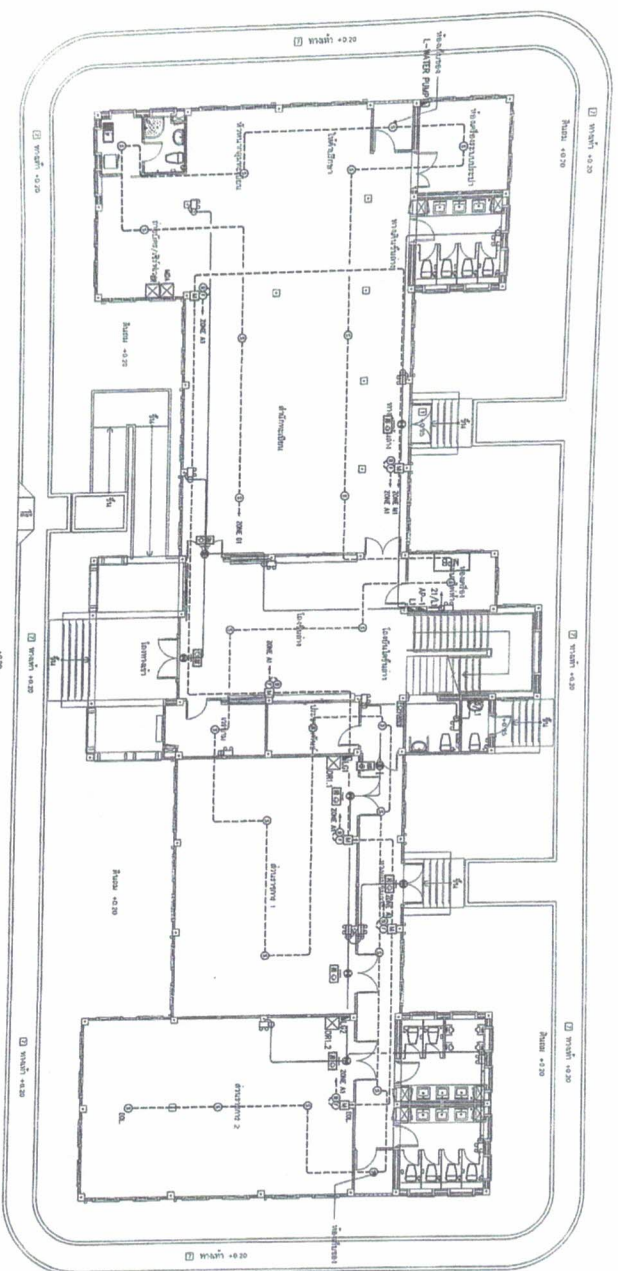

+0.00



แปลพระคัมภีร์ว่า "แล้วพระองค์จะทรงนำเราออกจากที่นี่ และจะนำเราไปอยู่ที่อื่น" (ข้อ 1:100)

[illegible]

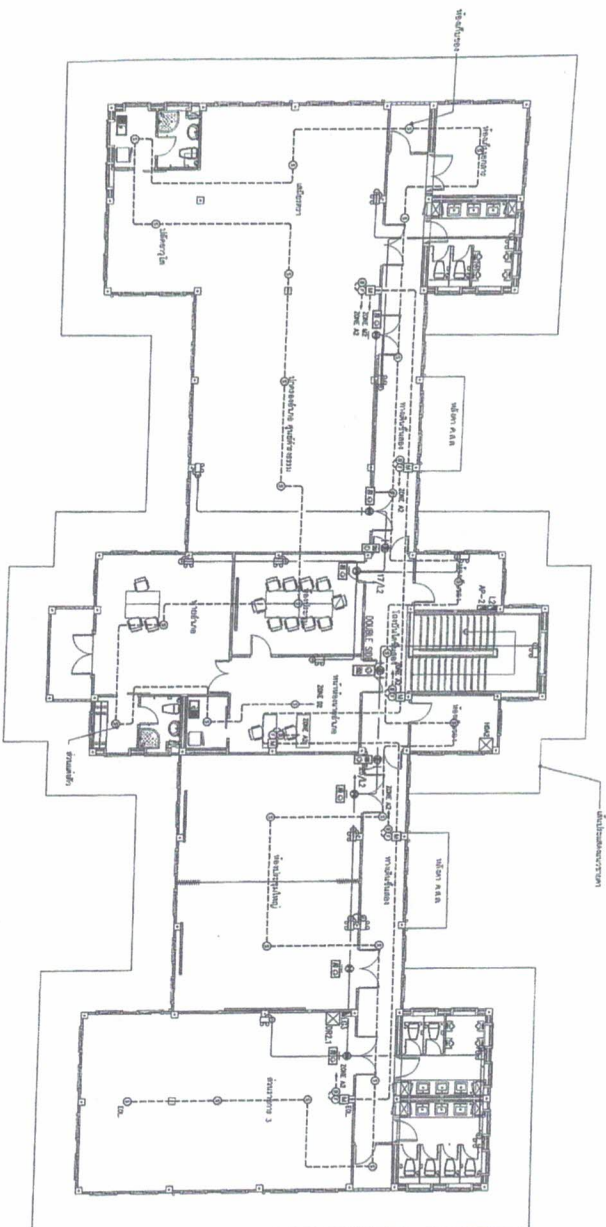

และให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

[illegible]

[illegible]

ແປງປະເພດອາກາດແລະປະເພດອາກາດ
ສາມາດຮຽນຮ້າຍການຂ້າມໄວ ໒ ປີ ກ່ອນການປັບປຸງ

[illegible][illegible]

Room	Flour
------	-------

FLOOR	ROOM	SYMBOL	QUANTITY (SETS)	COOLING CAPACITY/SET (TOTAL LOAD TRON/°C)	SPLIT TYPE FLOOR- FLOOR	INSTALLATION OF FAN COIL UNIT	PHONO SYSTEM			ELECTRICAL SYSTEM				POWER SUPPLY VOLTAGE	REMARK
							TERMINAL FLOOR	SECTION FLOOR	GRAN FLOOR	CEL FLOOR	WIRING FLOOR	CONDUIT FLOOR	PROTECTOR FLOOR		
1	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-101 & FCU-101	1	18,000	600	CEILING MOUNTED TYPE	1/4	1/2	3/4	20/1	2-2.5, C-2.5	1/2	20/2	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-102 & FCU-102 TO CDU-103 & FCU-103	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-104 & FCU-104 TO CDU-105 & FCU-105	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-106 & FCU-106	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-107 & FCU-107	1	9,000	300	WALL MOUNTED TYPE	1/4	1/2	3/4	20/1	2-2.5, C-2.5	1/2	20/2	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-108 & FCU-108 TO CDU-109 & FCU-109	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-110 & FCU-110 TO CDU-111 & FCU-111	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-201 & FCU-201	1	18,000	600	CEILING MOUNTED TYPE	1/4	1/2	3/4	20/1	2-2.5, C-2.5	1/2	20/2	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-202 & FCU-202 TO CDU-203 & FCU-203	2	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-204 & FCU-204 TO CDU-205 & FCU-205	2	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-206 & FCU-206	1	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-207 & FCU-207	1	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-208 & FCU-208	1	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-209 & FCU-209	1	9,000	300	WALL MOUNTED TYPE	1/4	1/2	3/4	20/1	2-2.5, C-2.5	1/2	20/2	220V/750	
	ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-210 & FCU-210 TO CDU-211 & FCU-211	4	38,000	1,200	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750	
ห้องประชุม/สัมมนา	CDU-212 & FCU-212 TO CDU-213 & FCU-213	2	40,000	1,300	CEILING MOUNTED TYPE	3/8	3/4	1	16/3	-4-1.5, C-2.5	3/4	16/4	220V/750		

การดำเนินงานโครงการ


SYMBOL	FAN TYPE	QUANTITY (SET)	CAPACITY/SEC. (L/MINUTE/PSIA.)	EXT. STATIC PRESSURE (INCHES)	ELECTRICAL SYSTEM	
					WIRE GAUGE/NO.	COUNTING UNIT NO.
F#8*	PROPELLER FAN (WALL MOUNTED TYPE)	see (c-6g)	300 CFM	-	2-2.5, G-2.5	1/2
F#10*	PROPELLER FAN (WALL MOUNTED TYPE)	see (c-6g)	500 CFM	-	2-2.5, G-2.5	1/2
F#12*	PROPELLER FAN (WALL MOUNTED TYPE)	see (c-6g)	800 CFM	-	2-2.5, G-2.5	1/2
CEF-1	CEILING MOUNTED TYPE	see (c-6g)	80 CFM	0.05	2-2.5, G-2.5	1/2
CEF-2	CEILING MOUNTED TYPE	see (c-6g)	100 CFM	0.05	2-2.5, G-2.5	1/2
CEF-3	CEILING MOUNTED TYPE	see (c-6g)	120 CFM	0.05	2-2.5, G-2.5	1/2
CEF-4	CEILING MOUNTED TYPE	see (c-6g)	150 CFM	0.05	2-2.5, G-2.5	1/2
CF#816*	CYCLE FAN	see (c-6g)	#16 DIA.	-	2-2.5, G-2.5	1/2
F#18(TOP)	HIGH PRESSURE INDUSTRIAL FAN	see (c-6g)	2,000 CFM	-	2-2.5, G-2.5	1/2

* THE INDICATED PARTS ARE NOT TO BE USED IN THE FOLLOWING CASES:
 1. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO OIL OR GREASE.
 2. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES.
 3. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO CORROSIVE GASES OR LIQUIDS.
 4. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO VIBRATION.
 5. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO SHOCK OR IMPACT.
 6. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO ULTRAVIOLET RADIATION.
 7. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO RADIOACTIVE MATERIALS.
 8. WHEN THE PART IS USED IN A LOCATION WHERE IT WILL BE EXPOSED TO OTHER HAZARDOUS CONDITIONS.

[illegible]


3Ø 4W 380/220V, 50Hz.

AP-1

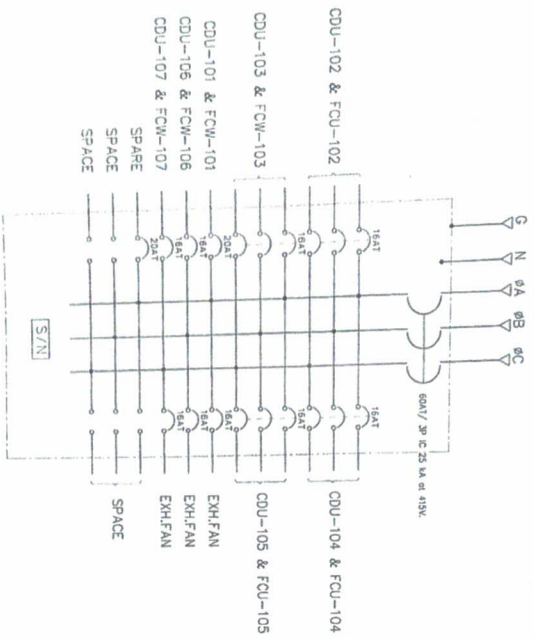

3Ø 4W 380/220V, 50Hz.

AP-2

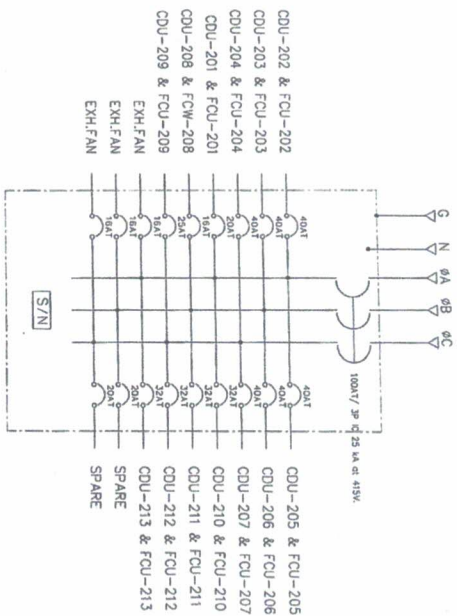

การแก้ไขวิธีการการแก้ไขผังเมือง
สำนักงานการผังเมืองกรุงเทพมหานคร

ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2

วันที่ 15/10/2564

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ


นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ

นาย วิชาญ วัฒนศิริ


นาย วิชาญ วัฒนศิริ

23



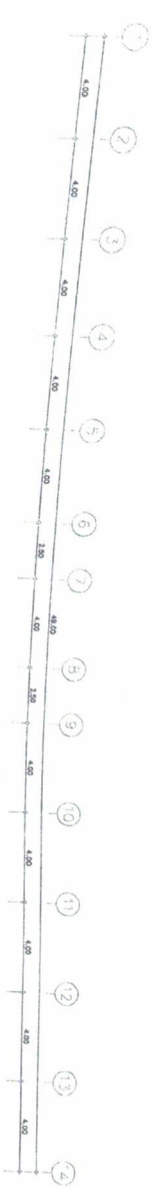


1 : 100

87

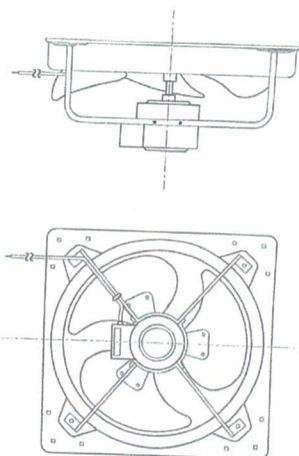

EXHAUST FAN (WALL MOUNT TYPE) EF.

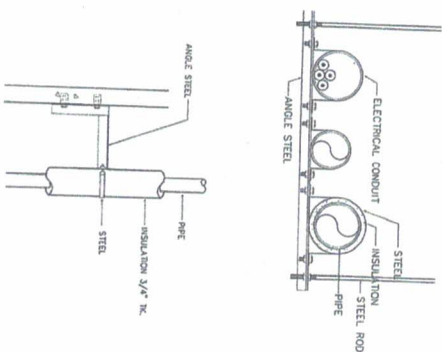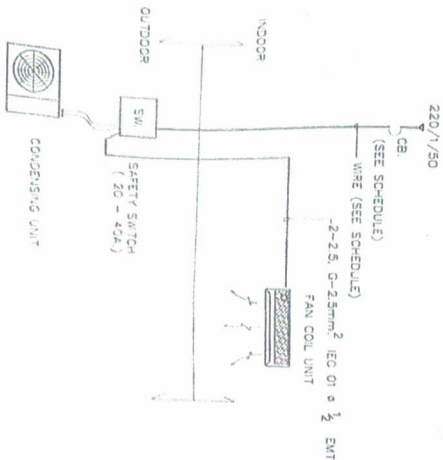

WIRING POWER SUPPLY DIAGRAM

PIPE HANGER, PIPE SUPPORT

CYCLE FAN (CEILING TYPE)

[illegible]